OSADNIK WSTĘPNY
KOLUMNA CENTRALNA – KONSTRUKCJA

PRZEKRÓJ 2–2 1:20

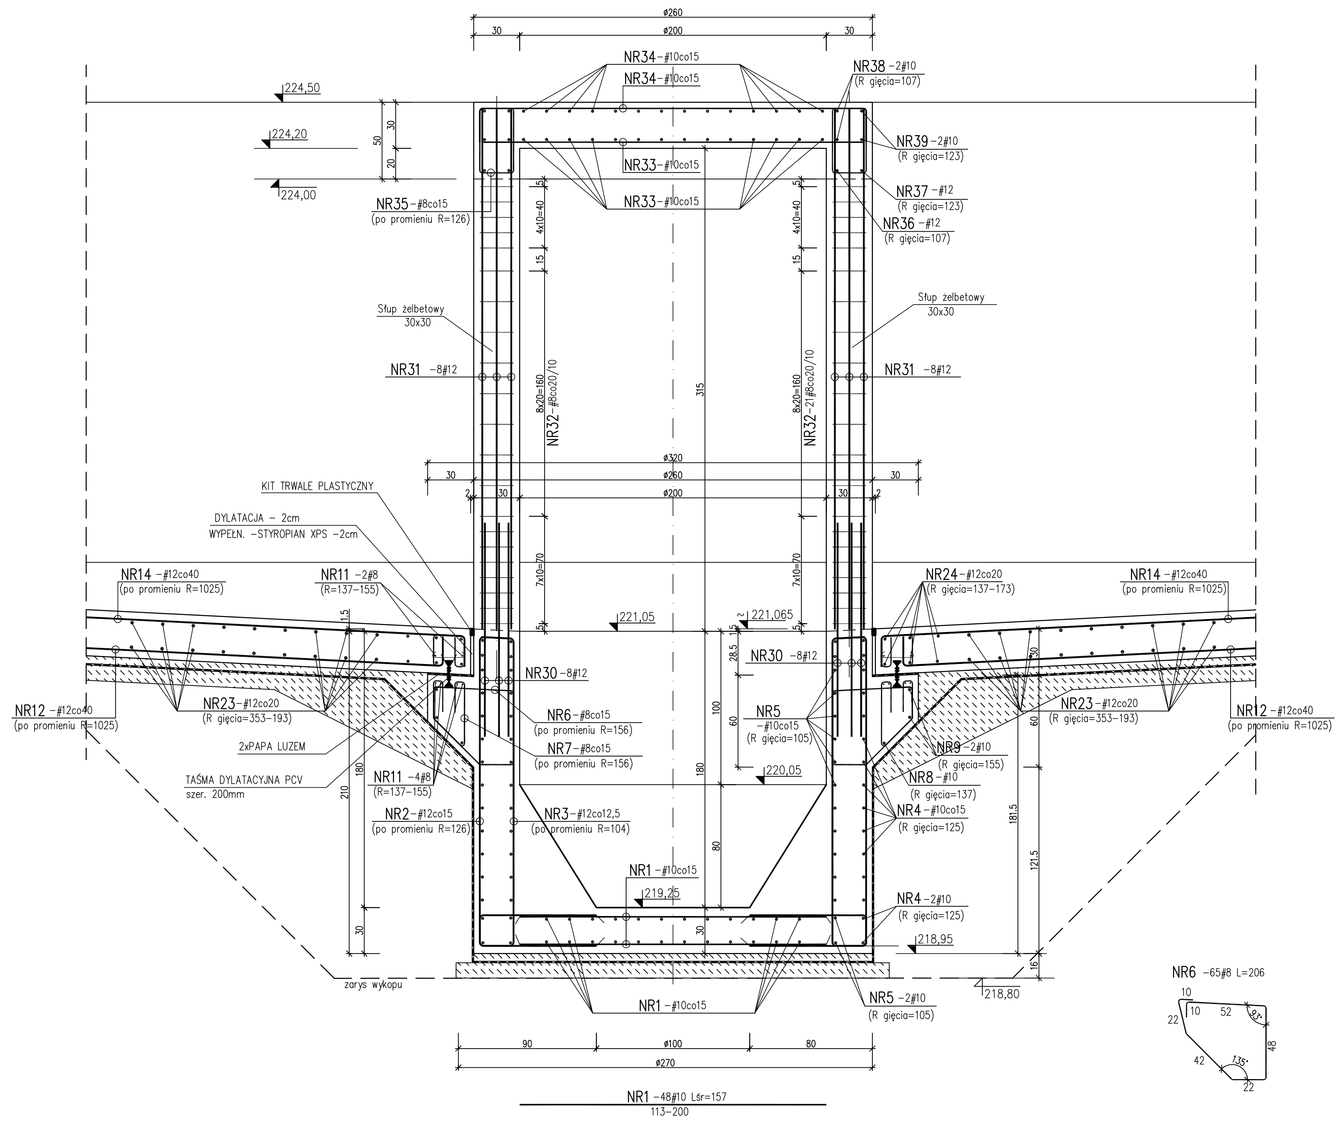

zbrojenie płyty dennej 1:20

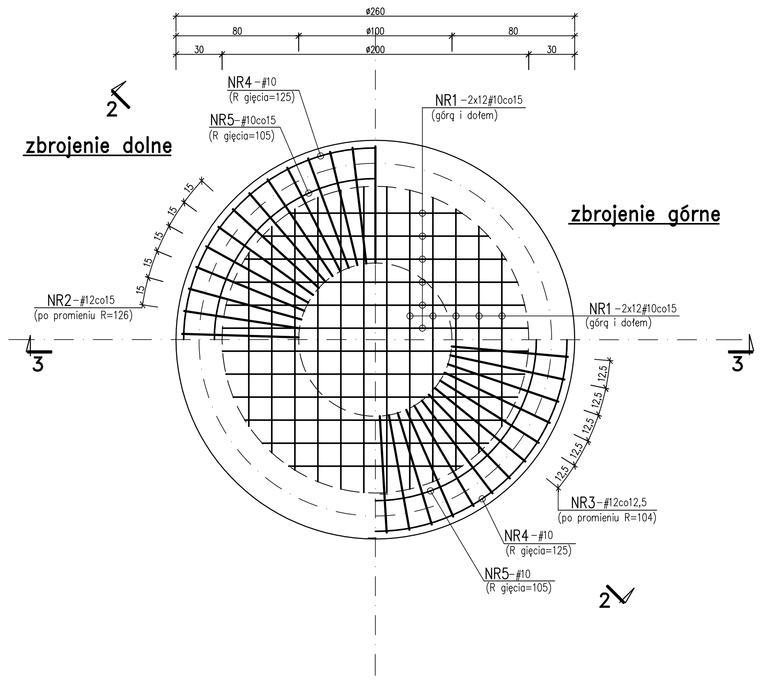

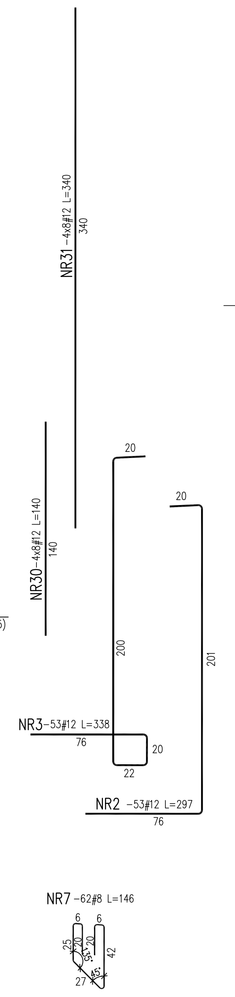

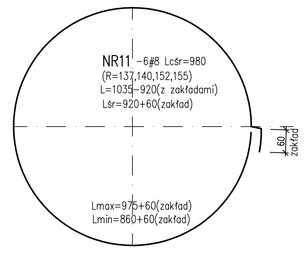

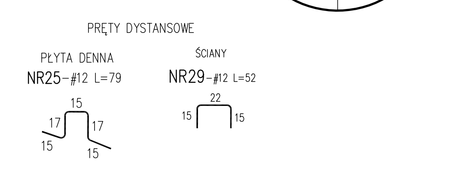

zbrojenie ściany i wspornika 1:20

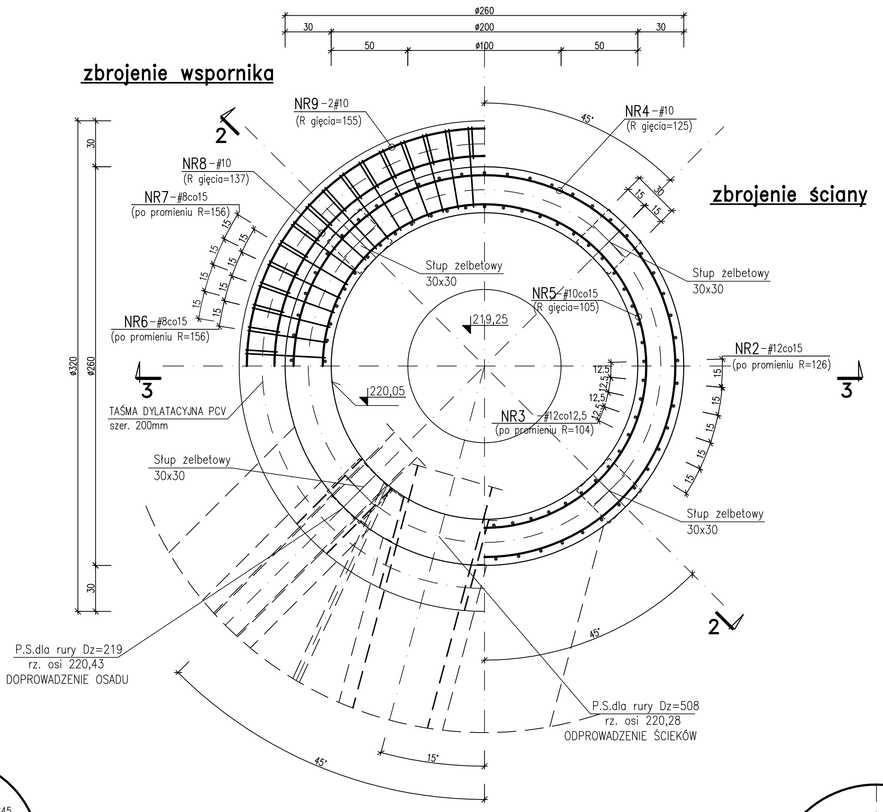

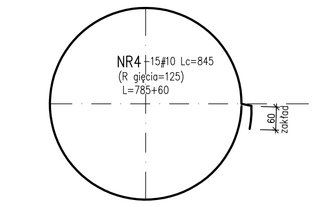





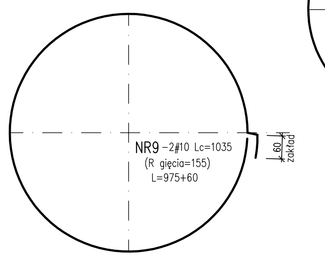

PRZEKRÓJ 3–3 1:20

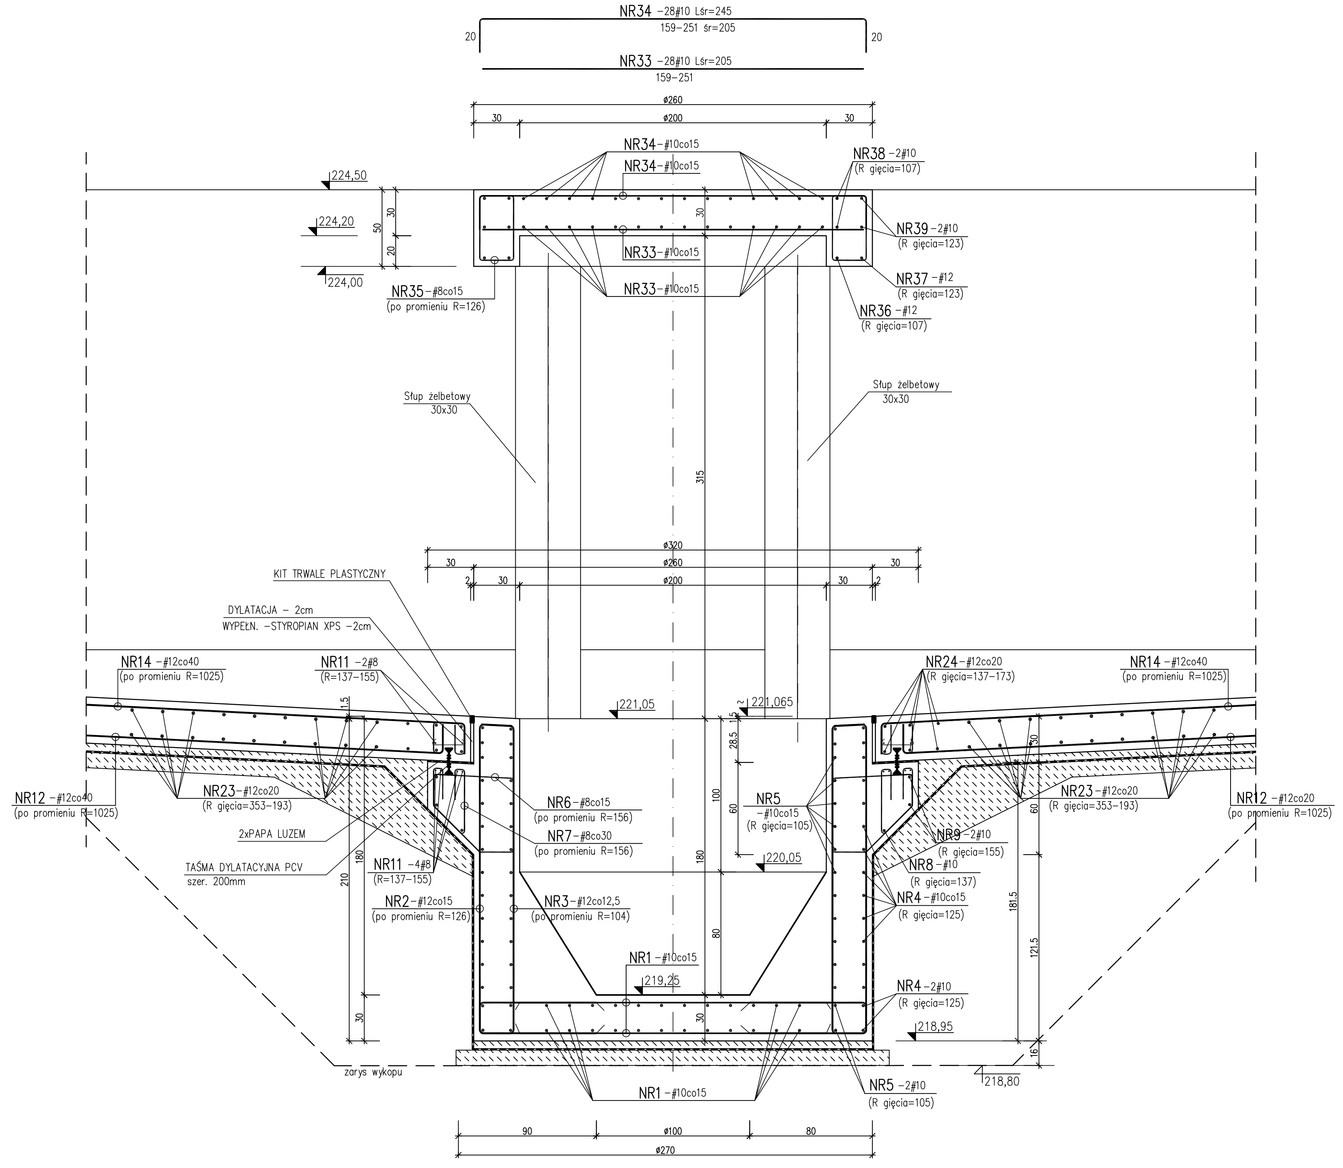

zbrojenie słupów 1:20

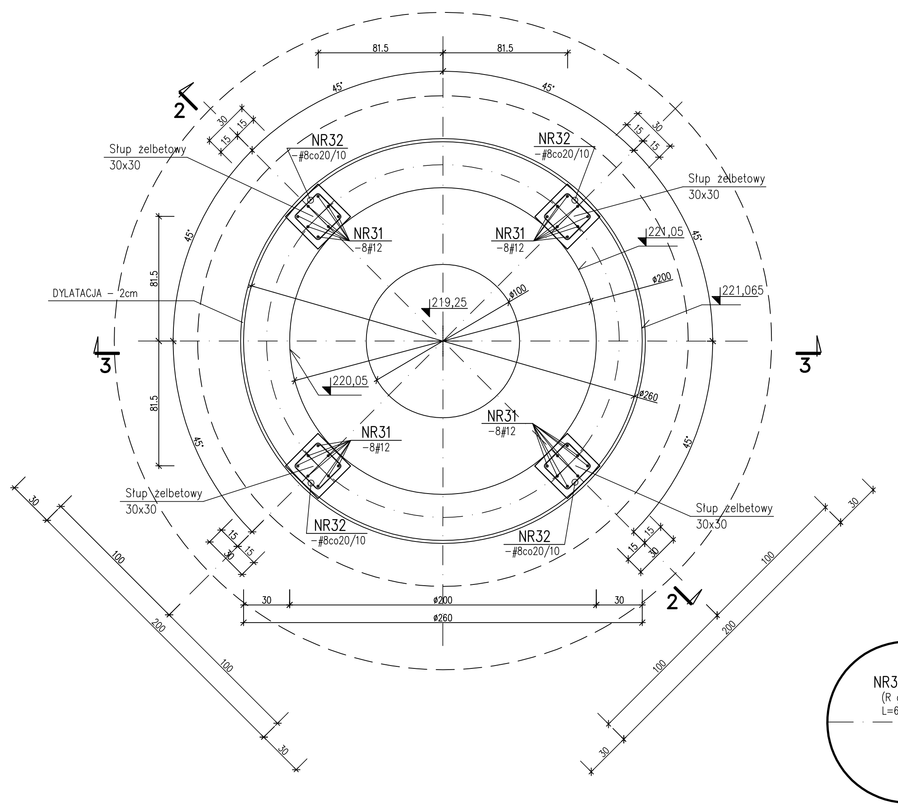







zbrojenie płyty stropowej 1:20

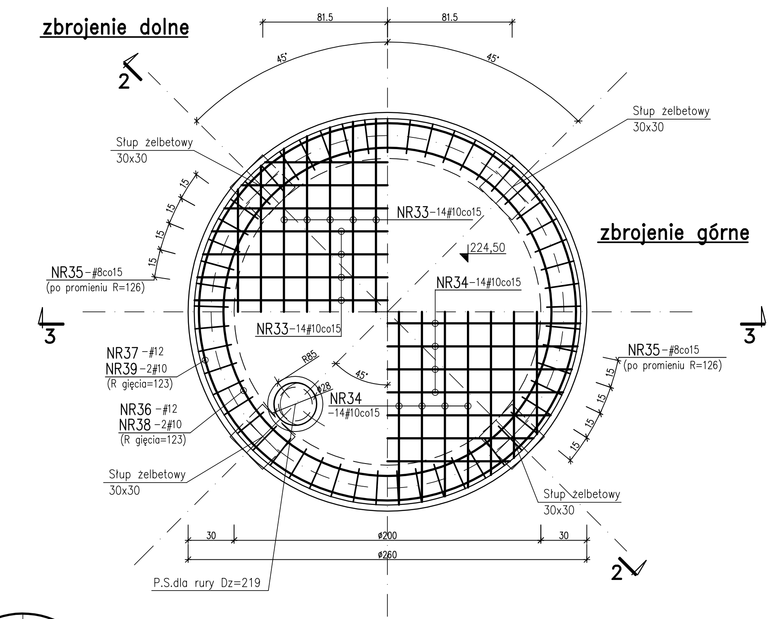



BETON C30/37 W8
BETON PODŁOŻA B10
STAL KL. A–IIIN RB500W
STAL NIERDZEWNA:
AISI304 (1.4301) – 0H18N9
AISI321 (1.4541) – 1H18N9T

UWAGA:

1. RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM.
2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE WG OPISU TECHNICZNEGO.
3. WSZYSTKIE WYPUKŁE KRAWĘDZIE SFAZOWAĆ – 2x2cm.
4. TULEJE PRZEJŚĆ SZCZELNYCH ZABETONOWAĆ WG RYS. KONSTRUKCYJNYCH PROJ. WYKONAWCZEGO. USYTUOWANIE PRZEJŚĆ SZCZELNYCH BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ I WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJ. TECHNOLOG.
5. WYMIARY PODANO W cm.
6. RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR: K/5, K/6.
7. ZESTAWIENIE STALI WG RYS. NR: K/5.
8. OTULINA ZBROJENIA:
   – PŁYTA DENNA – 5cm
   – ŚCIANY – 4cm
   – PŁYTA STROPOWA – 4cm
9. PRĘTY TRAFIAJĄCE W OTWORY PRZECIĄĆ I ZAGIĄĆ DO ŚRODKA.
10. TAŚMA DYLATACYJNA W PRZERWIE ROBOCZEJ POZIOMEJ ŚCIAN – CONTAFLEX ACTIV ACF 125 LUB RÓWNOWAŻNA.
11. W PIONOWYCH PRZERWACH ROBOCZYCH PROPONUJE SIĘ ZASTOSOWAĆ TAŚMY RECOSTAL 1000 CV ZAS. W PŁYCIE DENNEJ RECOSTAL 1000 C LUB RÓWNOWAŻNE.

ECOKUBE	TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź		
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik		
Zadanie inwestycyjne:	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO		
Nazwa opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO	Branża: konstrukcja	Faza: P.B.
Tytuł rysunku:	Osadnik wstępny Kolumna centralna - konstrukcja	Skala: 1:20	Data: 08.2017
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Romuald Chorkiszewski OPRACOWAŁ: Techn. bud. Nikita Zaglinka SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł Kleszczyński	Nr uprawnień: 413/13/L/W 150/91/WL	POZPO	Nr rysunku: K/7