


P.S. DLA RURY Dz219 L=0,30m

SZT.1

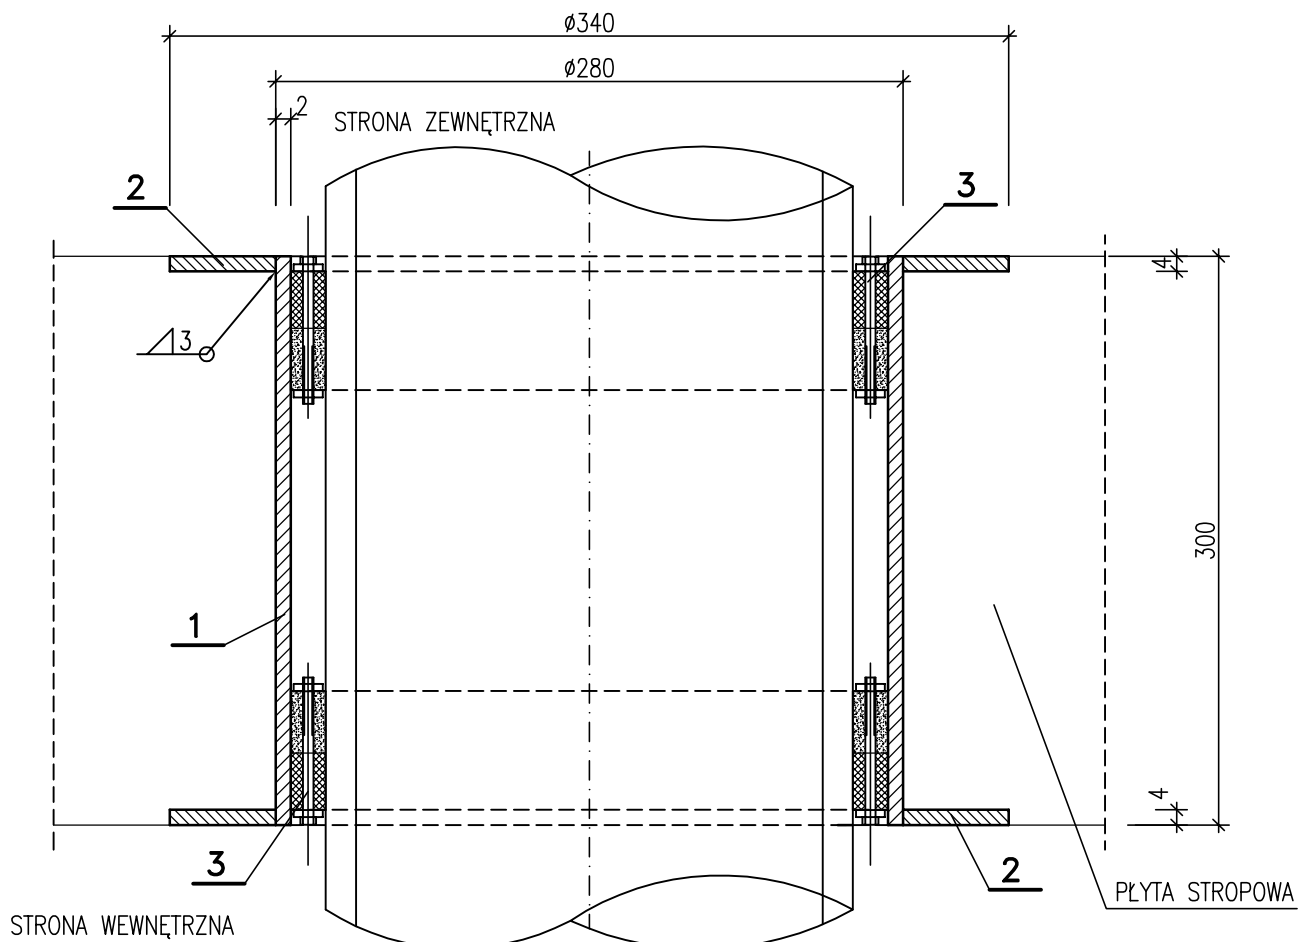

POZ.	ELEMENT	SZTUK	CIEŻAR ELEM.	UWAGI
1	RURA z bl. $\varnothing 280/2$	1	4,14	AISI304 (1.4301) – 0H18N9 LUB AISI321 (1.4541) – 1H18N9T
2	KOŁNIERZ	2	1,84	
3	ŁAŃCUCH ŁU-4	2	–	TYP A2 odporna na korozję
CIĘŻAR 1–NEJ SZTUKI kg			5,98	

- UWAGI:**
1. PODANO RZECZYWISTY CIĘŻAR P.S. (bez odpadów).
 2. RURĘ WYKONAĆ Z BL.300x2 L=880mm.
(blachę zespawać spoiną ciągłą)
 3. P.S. USZCZELNIĆ ŁAŃCUCHEM ŁU-4 – grub.25mm
(ilość ogniw w 1-ym łańcuchu–szt.16)

ECOKUBE

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik

Zadanie inwestycyjne:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO
ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO

Nazwa opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO
ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO

Branża:
konstrukcja

Faza:
P.B.

Tytuł rysunku:
Osadnik wstępny
P.S. dla rury Dz219 L=0,30m

Skala:
-

Data:
08.2017

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Romuald Chomiczewski
OPRACOWAŁ
Techn. bud. Alina Zagórska
SPRAWDZIŁ
mgr inż. Paweł Kimaczyński

NR UPRAWNIEN
413/73/ŁW

180/91/WŁ

PODPIS

Nr rysunku:

K/11